



OPERA 2PH

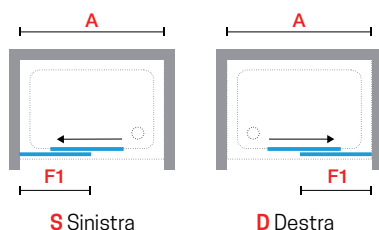

PORTA DOCCIA, APERTURA 1 ANTA SCORREVOLE E 1 ANTA FISSA IN LINEA, IN NICCHIA

Misure			Codice	Destra	Sinistra	Scelta vetro		Scelta profilo			
Misura effettiva d'ingombro	Fisso frontale	Entrata (cm)		D-	S-	1	51	U	B	K	H
A	F1	*				Trasparente	Serigrafia Ravenna	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco
97↔100	51	37	OPE2PH97	D-	S-						
100↔103	52,5	38,5	OPE2PH100	D-	S-						
117↔120	61	47	OPE2PH117	D-	S-						
120↔123	62,5	48,5	OPE2PH120	D-	S-						
137↔140	71	57	OPE2PH137	D-	S-						
140↔143	72,5	58,5	OPE2PH140	D-	S-						
147↔150	76	62	OPE2PH147	D-	S-						
150↔153	77,5	63,5	OPE2PH150	D-	S-						
157↔160	81	67	OPE2PH157	D-	S-						
160↔163	82,5	68,5	OPE2PH160	D-	S-						
167↔170	86	72	OPE2PH167	D-	S-						
170↔173	87,5	73,5	OPE2PH170	D-	S-						
177↔180	91	77	OPE2PH177	D-	S-						
180↔183	92,5	78,5	OPE2PH180	D-	S-						
197↔200	101	87	OPE2PH197	D-	S-						
200↔203	102,5	88,5	OPE2PH200	D-	S-						






FINITURE VETRI



Trasparente
cod 1



Ser. Ravenna
cod 51

FINITURE PROFILI



Bianco opaco
cod U



Silver
cod B



Cromo
cod K



Nero opaco
cod H

DATI TECNICI

FINITURE PROFILI



Bianco opaco
cod. U



Silver
cod. B



Cromo
cod. K



Nero opaco
cod. H


VETRO TEMPRATO 8 mm (European Standards UNI EN 14428)



Trasparente
cod. 1



SERIGRAFIA




Ravenna
cod. 51

MANIGLIA




Maniglia in metallo
bianca, nera o cromata

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO



A MURO
per Opera PH - 2P - A - 2PH


Altezza	Finitura	Codice
1999	Bianco	P01BXMOST-U
	Silver	P01BXMOST-B
	Cromo	P01BXMOST-K
	Nero	P01BXMOST-H




A MURO
per Opera FH

Altezza	Finitura	Codice
2002	Bianco	P01BxFHST-U
	Silver	P01BxFHST-B
	Cromo	P01BxFHST-K
	Nero	P01BXMOST-H

COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.